


Nord

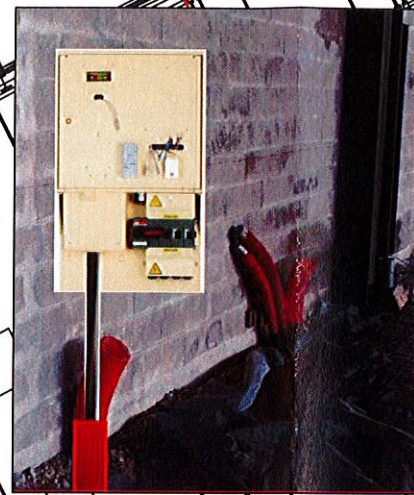

PLATINE TJ TYPE 3 ( ARR. BAS / DEP. HAUT)


C4  
250 kVA

TJ

B

D - 929

pose BTS 240AI  
dans TPCØ160 posé  
par client  
-tranchée réalisée  
par le client-

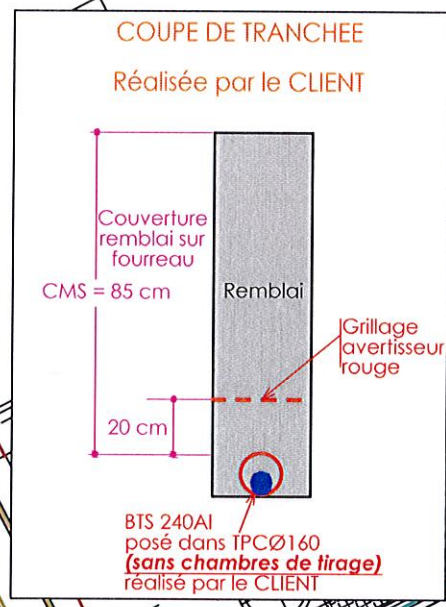

D - 1008

D - 977

<2

Envoyé en préfecture le 10/07/2023

Reçu en préfecture le 10/07/2023

Publié le

ID : 033-243301264-20230629-2023\_132-DE

